



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2019D-0077

产品名称:

Name of Product

强化复合风管

委托单位:

Client

青岛亨通风管制造安装有限公司

生产单位:

Manufacture

青岛亨通风管制造安装有限公司

检验类别:

Test Category

委托检验

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and

Testing for Air Conditioning Equipment






国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019D-0077

第 1 页 共 3 页 (Page 1 of 3)

样品编号	2019D-0077		
产品名称	强化复合风管	型号规格	4000×250×250
		商 标	/
委托单位	青岛亨通风管制造安装有限公司	出厂编号	/
		生产日期	2019-04-12
生产单位	青岛亨通风管制造安装有限公司	送样数量	1 套
		送样日期	2019-08-01
检验类别	委托检验	检验日期	2019-08-01
委托单位地址	平度市同和北京路与柳州路交叉口路南		
检验依据	JG/T 258-2018 《非金属及复合风管》		
判定依据	JG/T 258-2018 《非金属及复合风管》		
检验地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检验用 仪器、装置	H57 压力变送器; T-S01 温湿度变送器; T-S51 空气动力性能试验台; T-S52 空气动力性能试验台; T-S68 钢卷尺; T-S79 大气压力表; T-S86 数字压力计		
检验项目	比摩阻		
检 验 结 论	检验结果详见报告第 2 页。  签发日期: 2019-08-26 		

批 准: 曹西
Approval

审 核: 王明起
Verification

主 检: 孙广利
Chief tester



国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019D-0077

第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)

第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)

样 品 编 号		2019D-0077						
风管性能检验结果								
风管风速 V_d (m/s)		4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0
项 目								
比摩阻 P_R (Pa/m)	标准值	≤ 1.3	≤ 2.6	≤ 4.5	≤ 6.6	≤ 9.3	≤ 12.5	≤ 15.6
	检验值	1.15	2.40	3.95	5.45	7.85	10.70	14.38
	判定	合格						

注：比摩阻检验曲线见图 1。

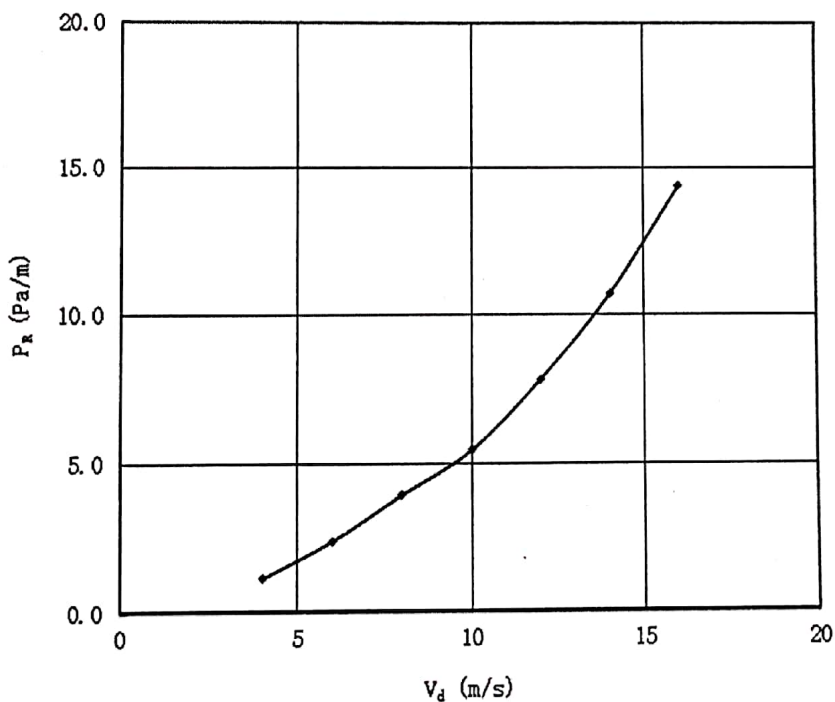


图 1 比摩阻检验曲线

本页以下空白。



国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019D-0077

第 3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)

第 3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)

样品编号	2019D-0077		
样 品 描 述			
产品名称	强化复合风管		
生产单位	青岛亨通风管制造安装有限公司		
规格型号	4000×250×250	类 型	复合
风管尺寸 (mm)	4000×250×250		
风管加固形式	/		
风管连接形式	共板法兰，无孔海绵密封条		
材 料	外层：镀锌钢板；中间层：离心玻璃棉；内层：镀锌钢板		
生产日期	2019-04-12		
出厂编号	/		

备 注:

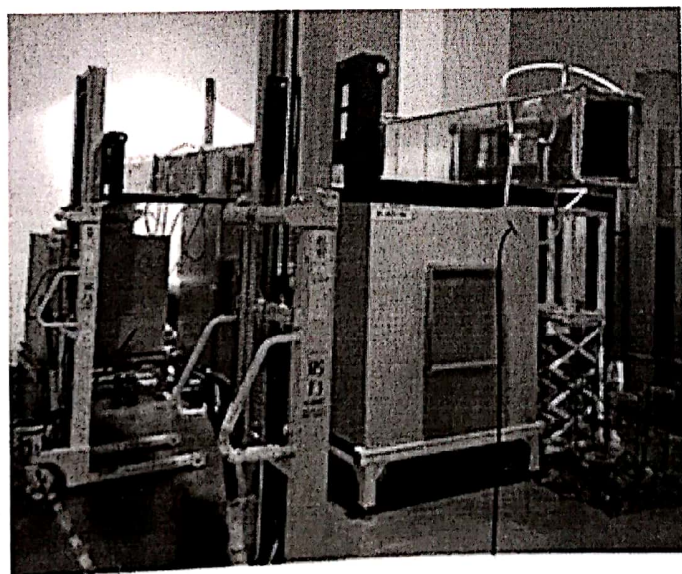


图 2 被测样品照片

章