



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2019D-0078

产品名称:

Name of Product

强化复合风管

委托单位:

Client

青岛亨通风管制造安装有限公司

生产单位:

Manufacture

青岛亨通风管制造安装有限公司

检验类别:

Test Category

委托检验

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and

Testing for Air Conditioning Equipment





国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019D-0078

第 1 页 共 3 页 (Page 1 of 3)

样品编号	2019D-0078		
产品名称	强化复合风管	型号规格	800×300×150
		商 标	/
委托单位	青岛亨通风管制造安装有限公司	出厂编号	/
		生产日期	2019-04-12
生产单位	青岛亨通风管制造安装有限公司	送样数量	1 套
		送样日期	2019-08-01
检验类别	委托检验	检验日期	2019-08-29
委托单位地址	平度市同和北京路与柳州路交叉口路南		
检验依据	JG/T 258-2018 《非金属及复合风管》		
判定依据	/		
检验地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检验用 仪器、装置	T-KZ149 1#空调及制冷设备检验装置; T-KZ150 2#空调及制冷设备检验装置; T-S53 风速仪; T-S68 钢卷尺; T-S68 钢卷尺		
检验项目	抗凝露: 风管送风温度 $16.0^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 风管外环境温度 $26.0^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 风管外环境相对湿度 $60.0\% \pm 5.0\%$, 风管内风速 $8.0\text{m/s} \pm 0.5\text{m/s}$.		
检 验 结 论	检验结果详见第 2 页。  检验鉴定章 签发日期: 2019-09-18 应拉金走早		

批 准: 曹西
Approval

审 核: 王明起
Verification

主 检: 孙广利
Chief tester



第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)

样品编号	2019D-0078					
表 1 强化复合风管抗凝露性能试验检验结果						
检验工况						检验结果
参数 \ 时间 (h)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	
风管送风温度 (°C)	15.98	15.98	15.99	16.00	15.98	风管管壁、法兰连接处、支撑加固点均未见凝露，检验前后照片见图 1、图 2。
风管外环境温度 (°C)	25.92	25.98	26.01	26.01	25.99	
风管外环境相对湿度 (%)	60.3	60.2	60.4	60.0	60.3	
风管内风速 (m/s)	8.00	8.01	8.05	7.97	8.08	

备注：强化复合风管抗凝露试验检验前、检验后照片见图 1、图 2。

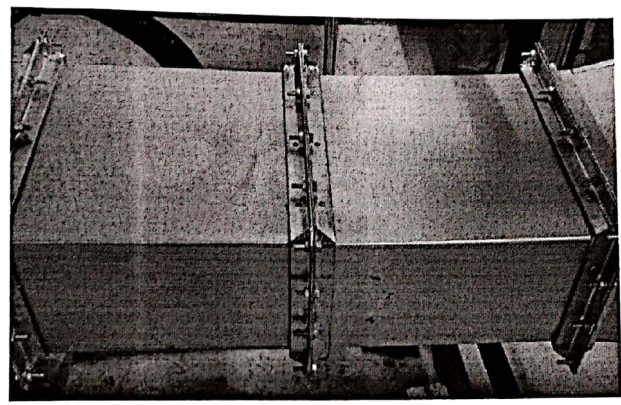


图 1 强化复合风管抗凝露试验检验前照片

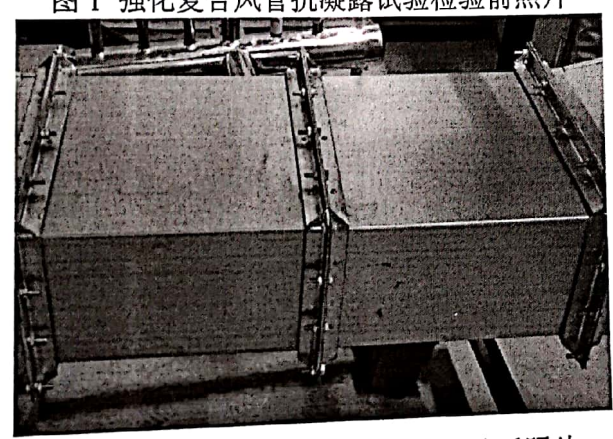


图 2 强化复合风管抗凝露试验检验后照片

本页以下空白。



国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment
报告编号 (No.): NCSA-2019D-0078

第 3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)

第 3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)

样品编号	2019D-0078		
样 品 描 述			
产品名称	强化复合风管		
生产单位	青岛亨通风管制造安装有限公司		
规格型号	800×300×150	类 型	复合
风管尺寸 (mm)	800×300×150		
风管加固形式	/		
风管连接形式	角钢法兰、无孔海绵密封条		
材 料	外层：镀锌钢板；中间层：离心玻璃棉；内层：镀锌钢板。		
生产日期	2019-04-12		
出厂编号	/		

备 注：本页以下空白。