



171000110083



2017 苏质监验字 083 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10012

检 验 检 测 报 告

Test Report



(2020) JJZJ KT-WT0799

(2020) KT-WT0799

产 品 名 称

Product Name

消 声 器

受 检 单 位

Inspected unit

生 产 单 位

Manufacturer

青 岛 亨 通 风 管 制 造 安 装 有 限 公 司

委 托 单 位

Trust Unit

青 岛 亨 通 风 管 制 造 安 装 有 限 公 司

检 验 类 别

Test Category

委 托 送 样 检 验

靖江市产品质量综合检验检测中心

JingJiang Comprehensive Testing Center of Product Quality

靖江市产品质量综合检验检测中心


检 验 检 测 报 告

(2020) JJZJ KT-WT0799

共 3 页 第 1 页

产品名称		消声器	规格型号	HTZ
			商 标	— —
委托单位	名称	青岛亨通风管制造安装有限公司	受检单位	— —
	地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路 8 号	生产单位	青岛亨通风管制造安装有限公司
抽样地点		— —	送样日期	2020-09-21
样品数量		壹台	样品等级	合格品
抽样基数		— —	样品状态	符合检测要求
出厂批号或生产日期		2020.08.25	检验类别	委托送样检验
检验日期		2020-10-11	检验地点	空调实验室
检验依据		GB/T 4760-1995 《声学 消声器测量方法》 HJ2523-2012 《环境保护产品技术要求 通风消声器》		
检 验 结 论		见检验结果表  签发日期 2020 年 10 月 12 日		
备 注				


批准:



审核:



主检:



靖江市产品质量综合检验检测中心

样 品 描 述

(2020) JJZJ KT-WT0799

产品名称：消声器

共 3 页第 2 页

样 品 规 格			
序号	名称	消声器	
1	外形尺寸	mm	600×600×900
2	法兰尺寸	mm	400×400
3	有效长度	mm	900
样 品 照 片			
			

靖江市产品质量综合检验检测中心

检 验 结 果 表

(2020) JJZJ KT-WT0799

产品名称: 消声器

共 3 页 第 3 页

工况 \ 频率(Hz)		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	A
插入 损失	静态	3.0	2.6	8.0	13.8	19.4	15.2	14.5	15.1	15.2
	3m/s	4.6	3.0	7.8	13.8	18.7	15.7	16.1	15.8	15.7
	6m/s	4.0	2.4	7.1	13.9	18.5	16.4	16.4	15.8	16.1
	9m/s	4.1	2.7	7.7	13.9	18.3	16.4	16.9	15.8	16.2
阻力 损失	3m/s	$\Delta H=1.8\text{Pa}$								
	6m/s	$\Delta H=7.1\text{Pa}$								
	9m/s	$\Delta H=17.3\text{Pa}$								
阻力 系数 ζ	— —	0.34								





171000110083



2017 苏质监验字 083 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10012

检验检测报告

Test Report



(2020) JJZJ KT-WT0800 (2020) KT-WT0800

产品名称

Product Name

正压送风口（加压送风口）

受检单位

Inspected unit

生产单位

Manufacturer

青岛亨通风管制造安装有限公司

委托单位

Trust Unit

青岛亨通风管制造安装有限公司

检验类别

Test Category

委托送样检验

靖江市产品质量综合检验检测中心

Jingjiang Comprehensive Testing Center of Product Quality

靖江市产品质量综合检验检测中心

检 验 检 测 报 告

(2020) JJZJ KT-WT0800

共 5 页 第 1 页

产品名称		正压送风口（加压送风口）	规格型号	SFK SDc-K-(800+250)×600
			商 标	— —
委托单位	名称	青岛亨通风管制造安装有限公司	受检单位	— —
	地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路 8 号	生产单位	青岛亨通风管制造安装有限公司
抽样地点		— —	送样日期	2020-09-21
样品数量		壹台	样品等级	— —
抽样基数		— —	样品状态	符合检测要求
出厂批号或生产日期		2020.08.25	检验类别	委托送样检验
检验日期		2020-10-09~2020-10-11	检验地点	空调实验室
检验依据		GB 15930-2007 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》		
检 验 结 论		见检验结果表。  签发日期 2020 年 10 月 12 日		
备 注				


批准:



审核:



主检:



靖江市产品质量综合检验检测中心

样 品 描 述

(2020) JJZJ KT-WT0800

产品名称: 正压送风口 (加压送风口)

共 5 页第 2 页

样 品 规 格

序号	名称	单位	
1	外形尺寸	mm	(800+250)×600
2	阀体材料	—	镀锌板

样 品 照 片



靖江市产品质量综合检验检测中心

检 验 结 果 表

(2020) JJZJ KT-WT0800

产品名称: 正压送风口 (加压送风口)

共 5 页第 3 页

序号	检验项目		计量单位	标准要求	检验结果
1	外观		—	阀门上的标牌应牢固, 标识应清晰、准确。 阀门各零部件的表面应平整, 不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。 阀门的焊缝应光滑、平整, 不允许有虚焊、气孔、夹渣、疏松等缺陷。 金属阀门各零部件的表面均应作防锈、防腐处理, 经处理后的表面应光滑、平整, 涂层、镀层应牢固, 不应有剥落、镀层开裂以及漏漆或流淌现象。	符合
2	公差	宽度	mm	800.0 ± 2	798.6
		高度	mm	600.0 ± 2	599.3
3	复位功能		—	阀门应具有复位功能, 其操作应方便、灵活、可靠。	符合
4	手动控制		N	阀门应具备手动开启方式。手动操作应方便、灵活、可靠。手动关闭或开启操作力应不大于 70N。	33.1
5	电动控制	—		阀门应具备电动开启方式。具有远距离复位功能的阀门, 当通电动作后, 应具有显示阀门叶片位置的信号输出。	符合
		A		阀门执行机构中电控电路的工作电压宜采用 DC24V 的额定工作电压。其额定工作电流应不大于 0.7A。	0.5
		—		在实际电源电压低于额定工作电压 15% 和高于额定工作电压 10% 时, 阀门应能正常进行电控操作。	符合

靖江市产品质量综合检验检测中心

检 验 结 果 表

(2020) JJZJ KT-WT0800

产品名称: 正压送风口 (加压送风口)

共 5 页第 4 页

序号	检验项目	计量单位	标准要求	检验结果
6	绝缘性能	MΩ	阀门有绝缘要求的外部带电端子与阀体之间的绝缘电阻在常温下 >20	>500
7	开启可靠性	—	阀门经过 50 次关开试验后, 各零部件应无明显变形、磨损及其他影响其密封性能的损伤, 电动和手动操作均应立即开启。	符合
		—	阀门经过 50 次关开试验后, 在其前后气体静压差保持在 $1000\text{Pa} \pm 15\text{Pa}$ 的条件下, 电动和手动操作均应立即开启。	符合
8	环境温度下的漏风量	$\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$	在环境温度下, 使阀门叶片两侧保持 $1000\text{Pa} \pm 15\text{Pa}$ 的气体静压差, 其单位面积上的漏风量 (标准状态) ≤ 700	584

靖江市产品质量综合检验检测中心

检 验 结 果 表

(2020) JJZJ KT-WT0800

产品名称: 正压送风口 (加压送风口)

共 5 页第 5 页

序号	检验项目	计量单位	标 准 要 求	检验结果
----	------	------	---------	------

阀片漏风量检测结果


阀片两侧静压差 P(Pa)	500	800	1000	1200	1500	1800	2000
阀片漏风量 Q[m ³ /(h·m ²)]	355.3	492.1	584.2	676.3	776.6	876.9	956.9

注:

1) 附 1: 阀片漏风量曲线

2)

附 1

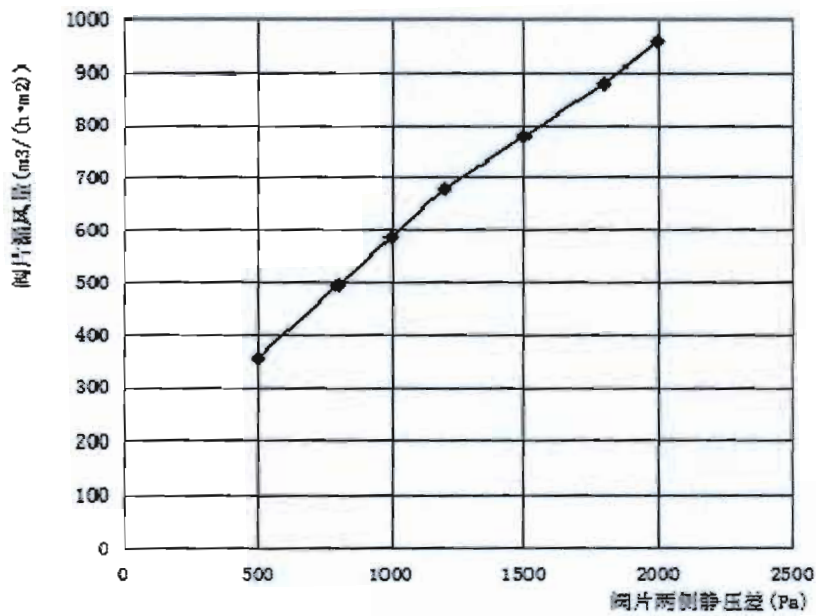

阀片漏风量